



PALAZZO ITALIA- SCHEMA IMPIANTO AZOTO LIQUIDO

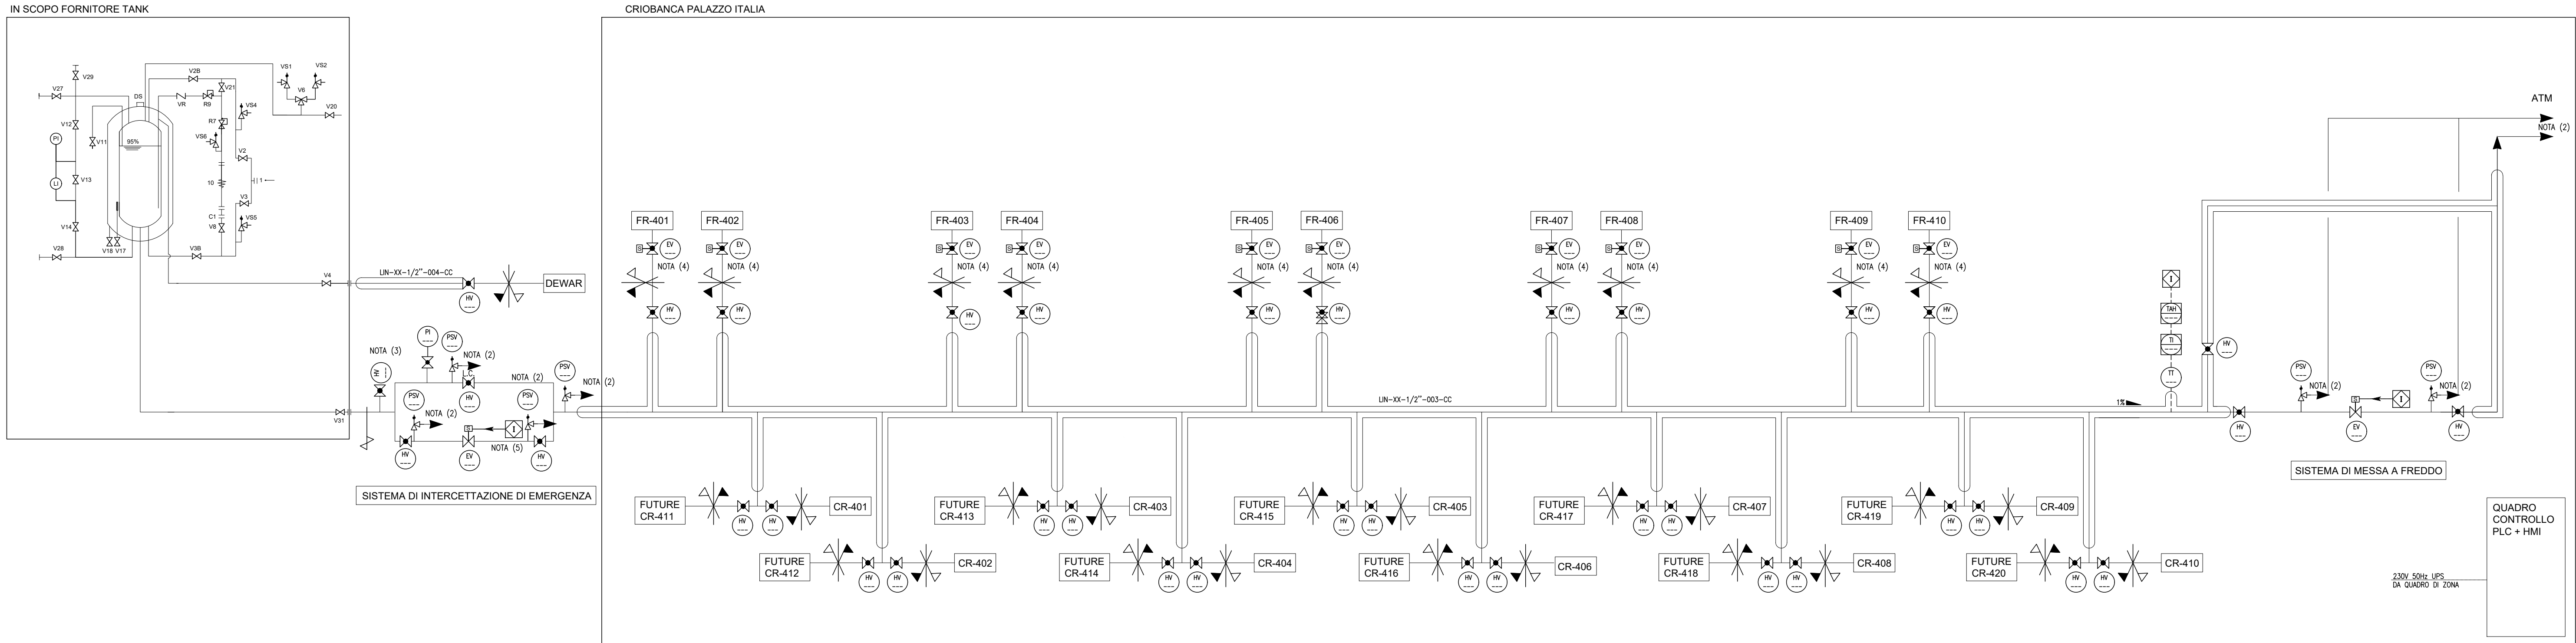

LEGENDA

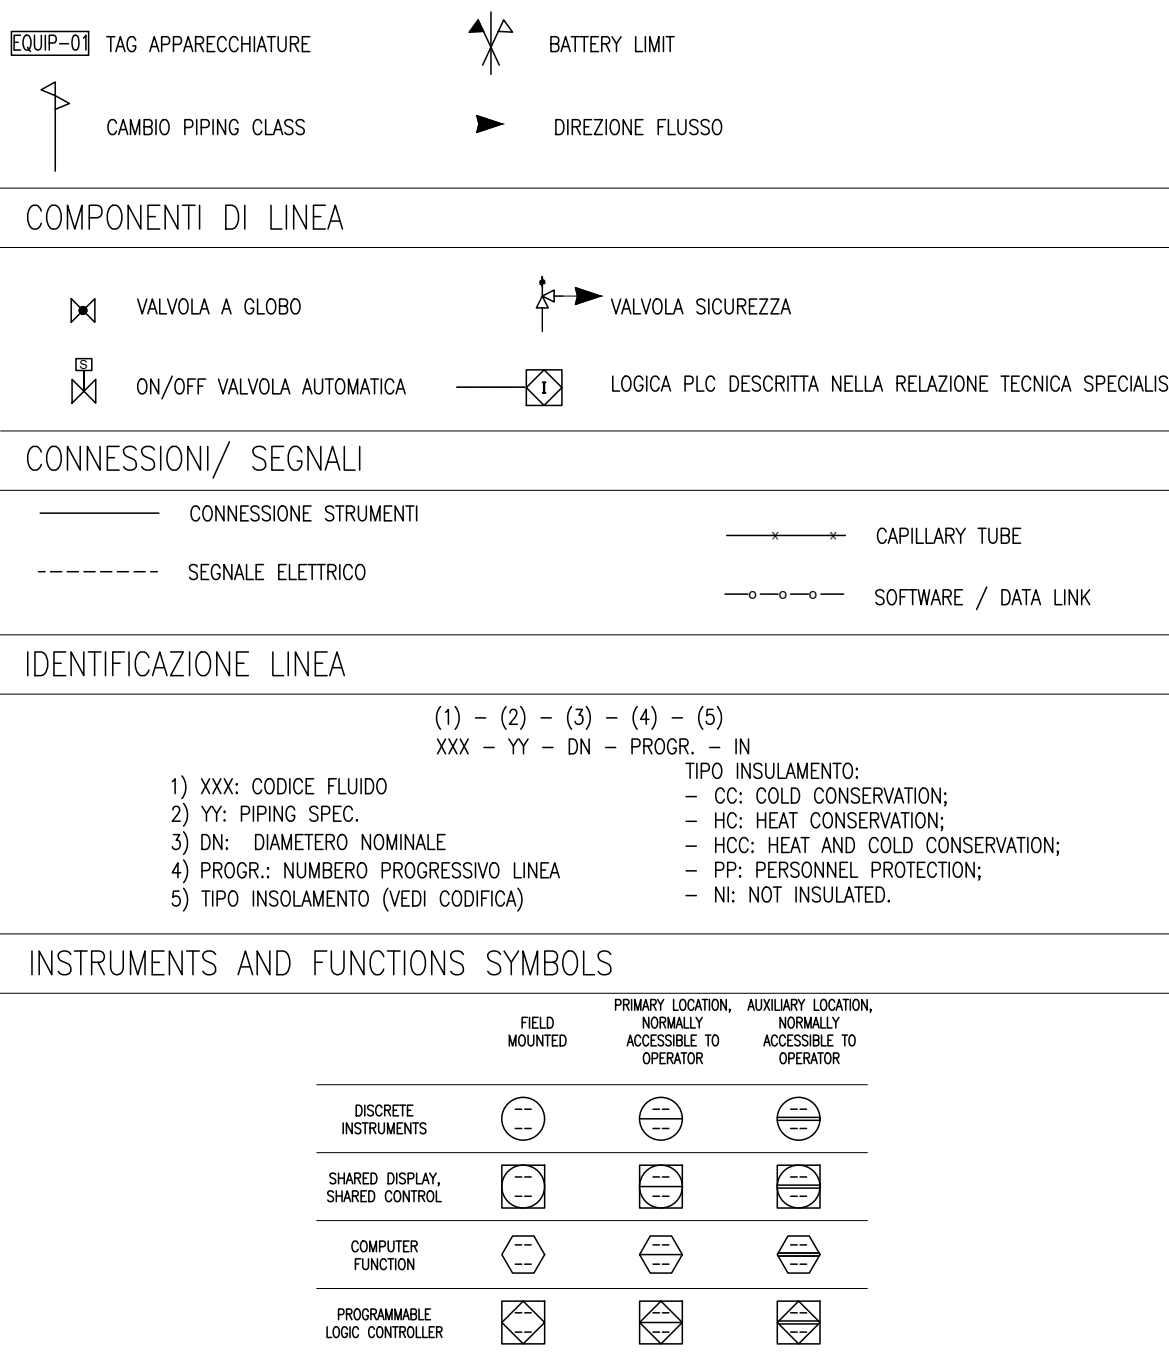

**NOTE**

(1) I SENSORI DI OSSIGENO SARANNO FORNITI DA ALTRI, DA VERIFICARE IL NUMERO E LA POSIZIONE ALL'INTERNO DEL LOCALE.  
(2) DA CONSERVARE IN ZONA ESTERNA SICURA OVE NON E' PREVISTA LA PRESENZA DELL'OPERATORE.  
(3) STAZZO PER FUTURA ALIMENTAZIONE NORTH PAVILION.  
(4) ELETTRONIVOLA AL PIANO DI PRELIEVO E FORNITA INSIEME ALL'EQUIPMENT UTILIZZATORE E VIENE COMANDATA DAL QUADRO DI CONTROLLO DELL'EQUIPMENT FORNITO A NOLO (VEDI SEZIONE SERVIZI INCLUSI NELL'APPALTO).  
(5) IN CASO DI ALLARME (PRELEVATA SOTTO-OSSIGENAZIONE) IL SEGNALE DALLA CENTRALINA RILENMENTO GAS TRASPORTERA' LA CHIUSURA DELL'ELETTRIVALVOLA DI RACCOLTA, CHE DEVE ESSERE GESTITA COME NORMALMENTE SILENZIA (VALVULE CLOSED).

NOTE

- Tutte le dimensioni sono in mm se non indicato diversamente
- Le forature delle flange devono essere a cavallo degli assi principali se non diversamente indicato
- Tutto il materiale deve essere AISI 304L, salvo diversa indicazione nel disegno
- Tutte le saldature non supportate da WPS devono essere continue e con uno spessore di gola pari a 0.7 volte lo spessore minimo
- Tutte le saldature necessano dovuti essere con classe di resistenza minima B.E. e marcata se in AISI 304 e AISI316
- Le guarnizioni da utilizzare per le flangiate devono essere del tipo senza amianto
- A lavoro ultimato tutti i pezzi dovranno essere privi di olio e oggetti taglienti
- Controllare di aver rimosso eventuali tappi presenti sulla componentistica prima di assemblare

CLIENT / Committente

**Progetto Esecutivo di  
RETE DI DISTRIBUZIONE AZOTO LIQUIDO**

PROGETTISTA  
Ing. Pier Angelo Galligani  
Via Carlo del Graco 25/A  
Cap 20144 - Firenze (FI)  
Telefono:  
Fax: 055/655561  
E-mail: p.galligani@scienceze.it

TIMBRE - FIRMA

**TECHNICONCONSULT S.R.L.**  
Via Carlo del Graco 25/A - 50144 Firenze (Firenze) - Tel. 055 655561 - Fax 055 655562 - email:info@techiconsult.it  
www.techiconsult.it - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. - C.F. 01674341050 - Registro Imprese (Firenze) - S.R.L. e P.IVA 01674341050  
Codice Destinatario Fatturazione Edilizia 001010 - Identificativo ISO 9001:2015 Data certificazione ISO 9001

REV	DATE	DESCRIPTION	ECO	APP	APP
001	12-01-2023	Emesso per approvazione			

**DOCUMENT DESCRIPTION /**  
Descrizione Documento

PALAZZO ITALIA  
Distribuzione N2L - Clean Utility P&I

**DOCUMENT NUMBER /**  
Documento N°

PIT-22\_399-PE-GAS-SD-XXX-01\_R00

**FORMAT / Formato** A1\*\*\*  
1471 x 994mm

**SCALE / Scale** MISTE

**AUTHOR / Autore** HT

THIS DRAWING CANNOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT HUMAN TECHNOPOLE FORMAL AUTHORIZATION. ALL COPYRIGHTS ARE RESERVED